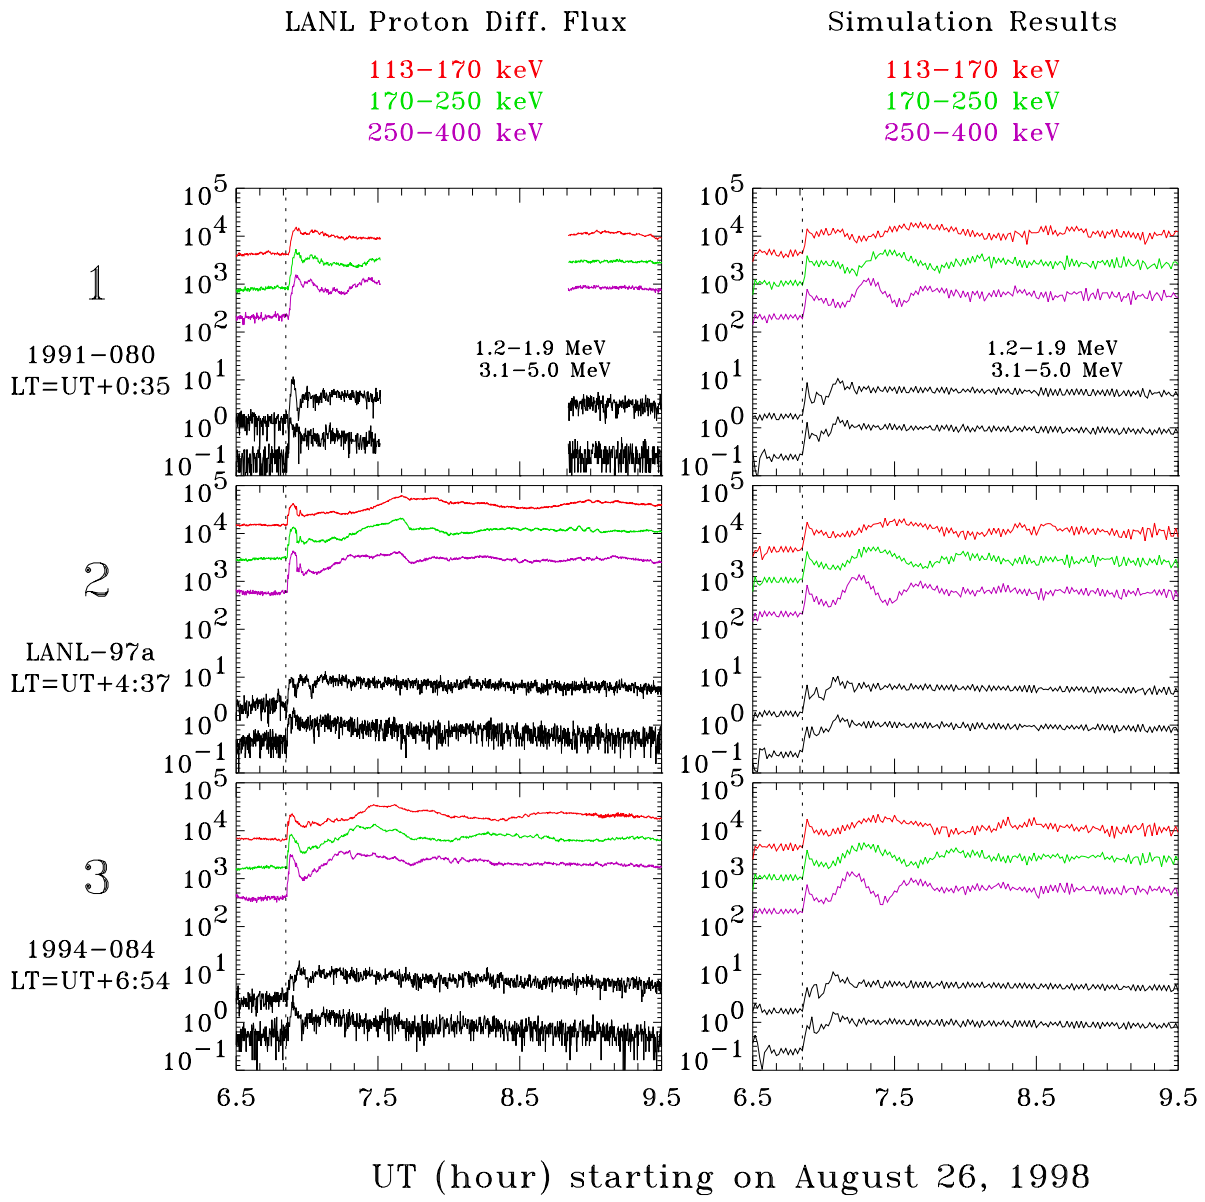
LANL Proton Diff. Flux
113−170 keV
170−250 keV
250−400 keV
Simulation Results
113−170 keV
170−250 keV
250−400 keV
1
1991−080
LT=UT+0:35
2
LANL−97a
LT=UT+4:37
3
1994−084
LT=UT+6:54
1.2−1.9 MeV
3.1−5.0 MeV
1.2−1.9 MeV
3.1−5.0 MeV
6.5
7.5
8.5
9.5
UT (hour) starting on August 26, 1998

Figure 6